


RZUT PARTERU - INST. KANALIZACJI SAN.
skala 1:100

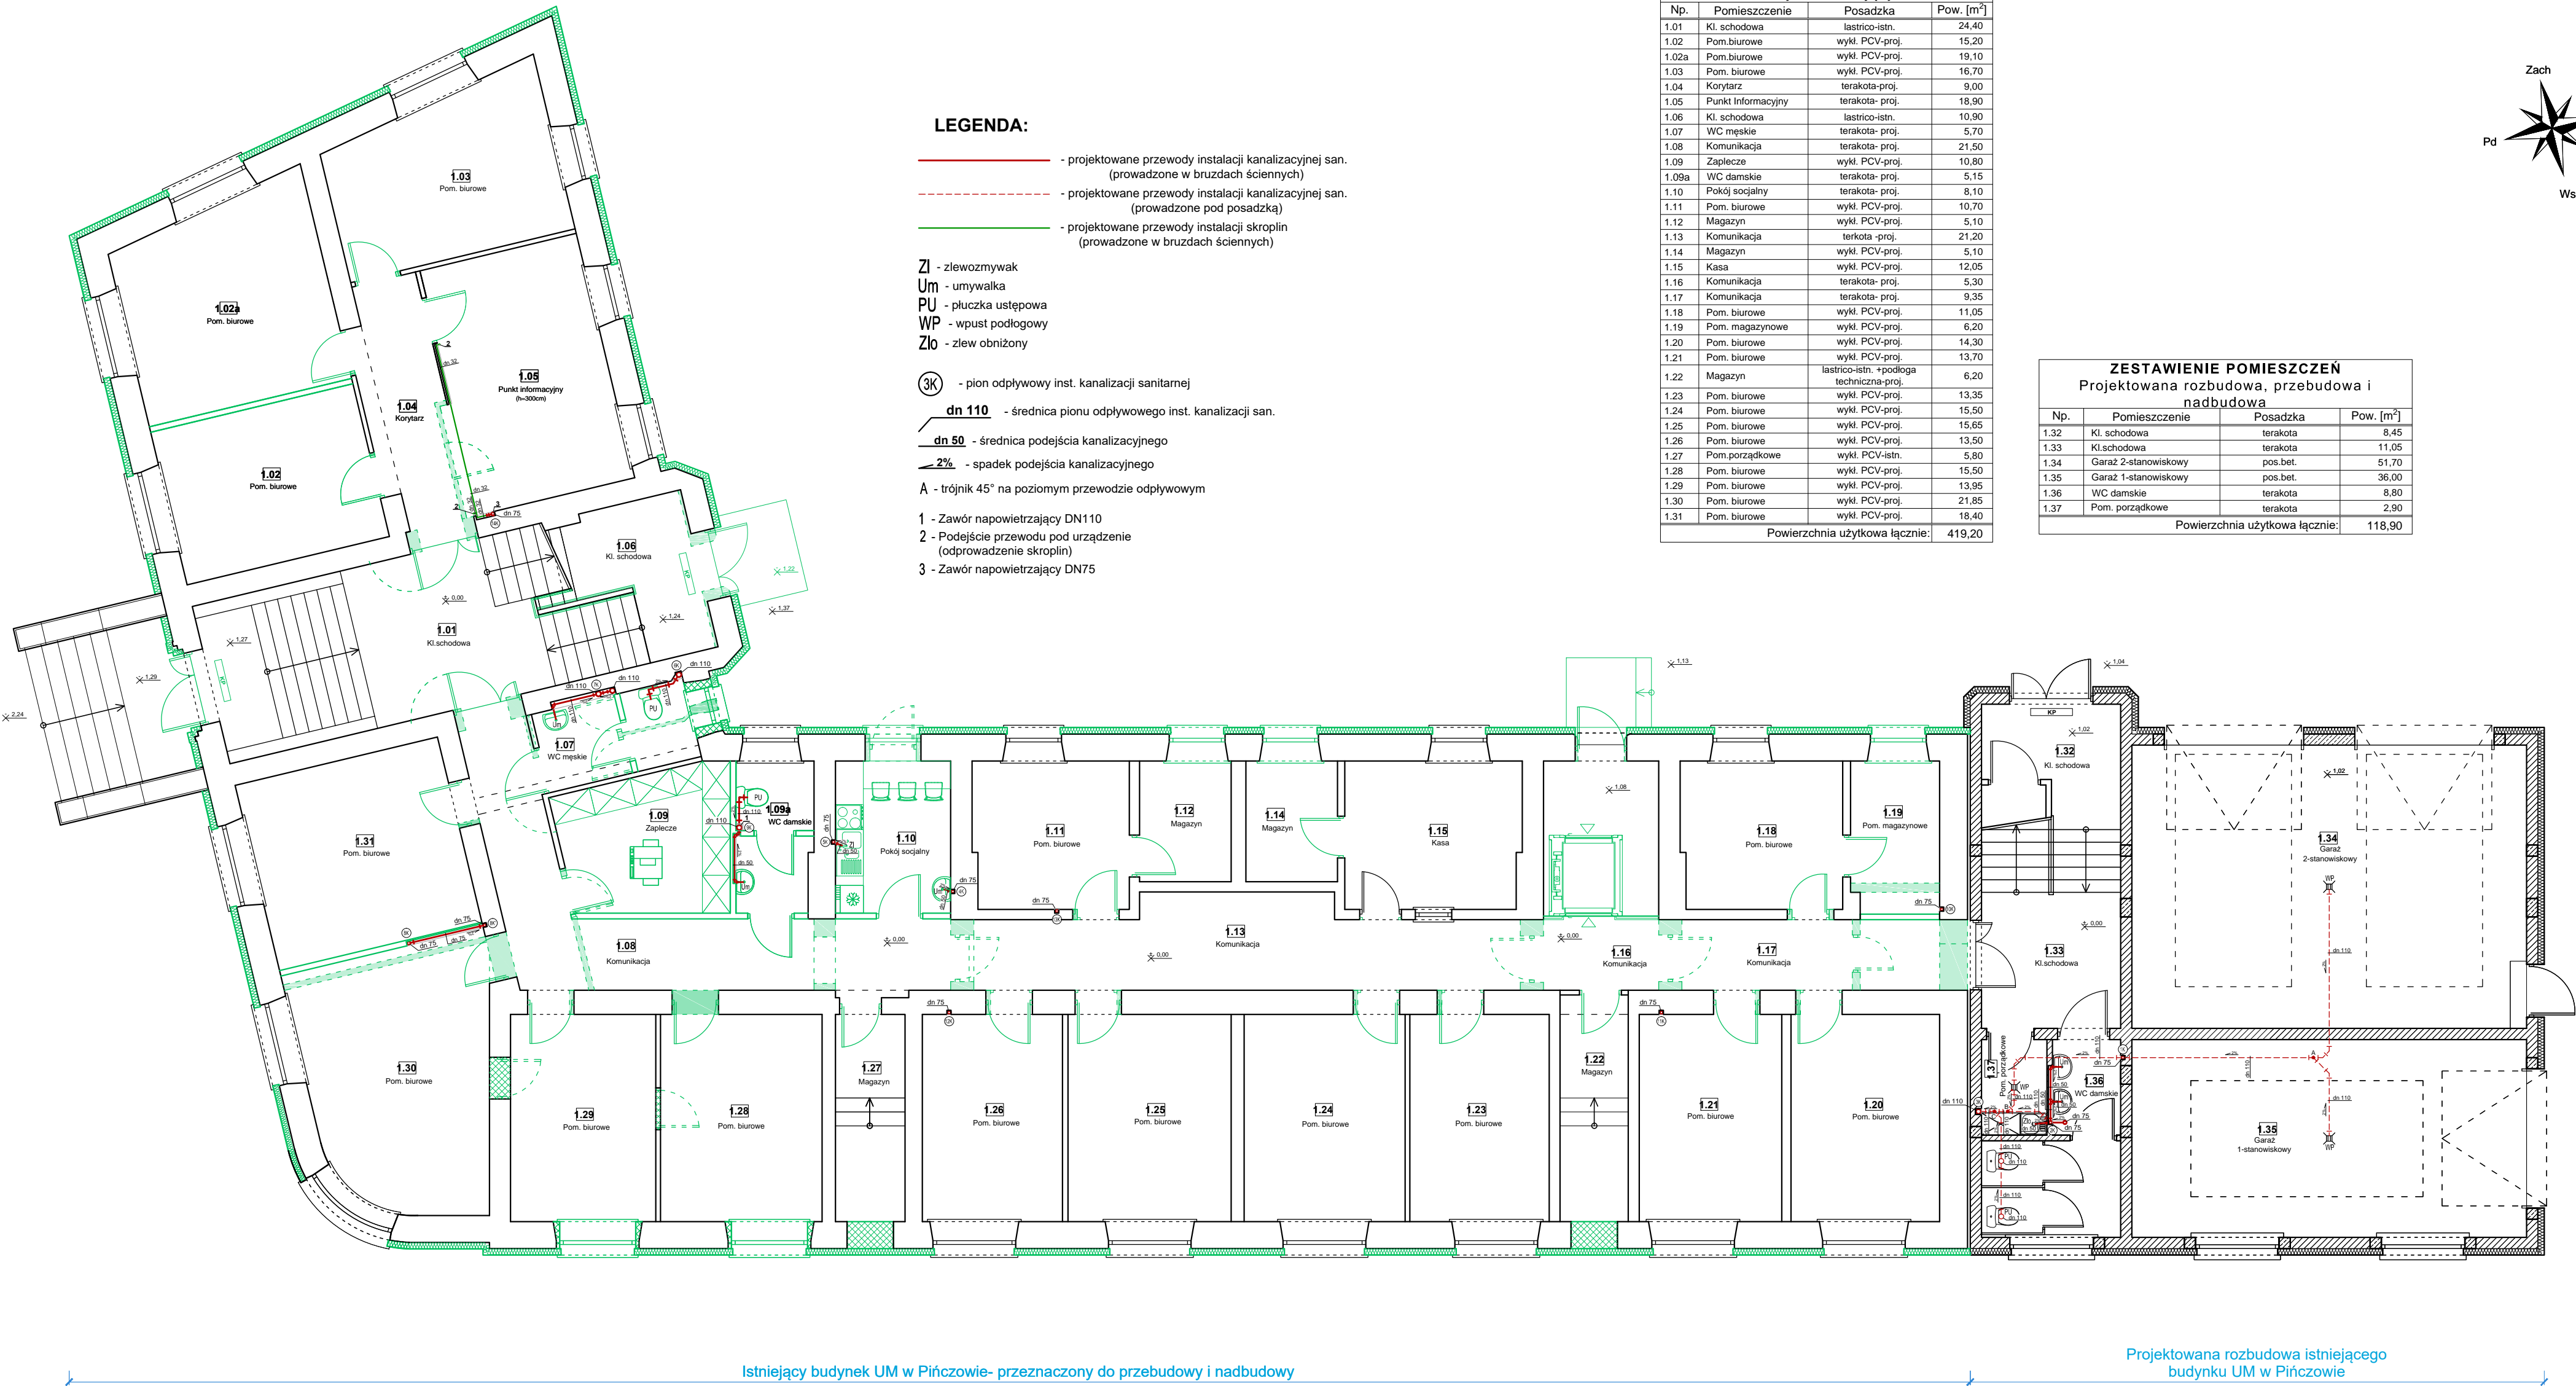

UWAGI:

Proj. podejścia kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych.
Proj. piony kanalizacyjne odpływowe należy prowadzić przy ścianach w obudowie z płyt G-K oraz w bruzdach ściennych.
Zaprojektowaną armaturę odpływową montować na wysokościach zgodnych z wytycznymi.
Wszelkie niejasności konsultować należy z Projektantem.

		"KOLPROJEKT" Biuro Projektów 25-516 Kielce, ul. Nowy Świat 52 e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl		
PROJEKT :	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO w Pińczowie			
ADRES :	Pińczęw ul. 3 Maja 10, dz. nr ewid. 152/2,152/4,153/1,153/2, 199/4, 191 obręb 0005 Pińczęw			
INWESTOR :	Gmina Pińczęw			
TYTUŁ RYS. :	RZUT PARTERU - INST. KANALIZACJI			
BRANŻA :	INSTALACJE SANITARNE	DATA :	PODPIS :	
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. Jarosław Markiton uprawnienia: 377/01 <i>w specjalności instalacyjnej (sekcji i instalacje sanitarne)</i>	09.2020		
SPRAWDZIŁA :	mgr inż. Małgorzata Łysiak-Kowalczyk uprawnienia: SWK/0040/PWOS/10 <i>w specjalności instalacyjnej (sekcji i instalacje sanitarne)</i>	09.2020		
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Paweł Oleś	09.2020		